




Änderungsmodus

- Wand ausgehend von der Achse neu erzeugen
- Achse innerhalb der Wand neu positionieren

Achse

|              | Schicht Nr. | Dicke  | Position |
|--------------|-------------|--------|----------|
| 0.0000       | 1           | 0.0576 | ▼ ▼      |
|              | 2           | 0.1924 | ▼ ▼      |
| 0.6150       | 3           | 0.3650 | ▼ ▼      |
| Gesamtdicke: |             | 0.6150 | ▼ ▼      |

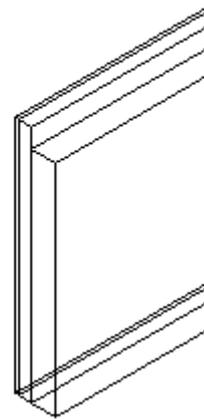

Höhe Schicht 1:   ▼ ▲




Parameter, Attribute **Formateigenschaften** Flächendarstellung Gesamt

gleich in allen Schichten:  Höhe  Gewerk  Priorität  Abrechnungsart  Wechselwirkung

| Nummer | Dicke  | Höhe   | ▼ ▲ | Material/Qualitäten | Gewerk        | Priorität | AbrechArt | Wech  |
|--------|--------|--------|-----|---------------------|---------------|-----------|-----------|-------|
| 1      | 0.0576 | 3.6600 | ▼ ▲ | ---                 | ---           | 160       | m2        | dynam |
| 2      | 0.1924 | 3.6600 | ▼ ▲ | 012.010020-KSV-17   | Mauerarbeiten | 175       | m2        | dynam |
| 3      | 0.3650 | 3.3800 | ▼ ▲ | ---                 | ---           | 100       | m3        | dynam |

Katalogzuordnung:

Gesamtwand:

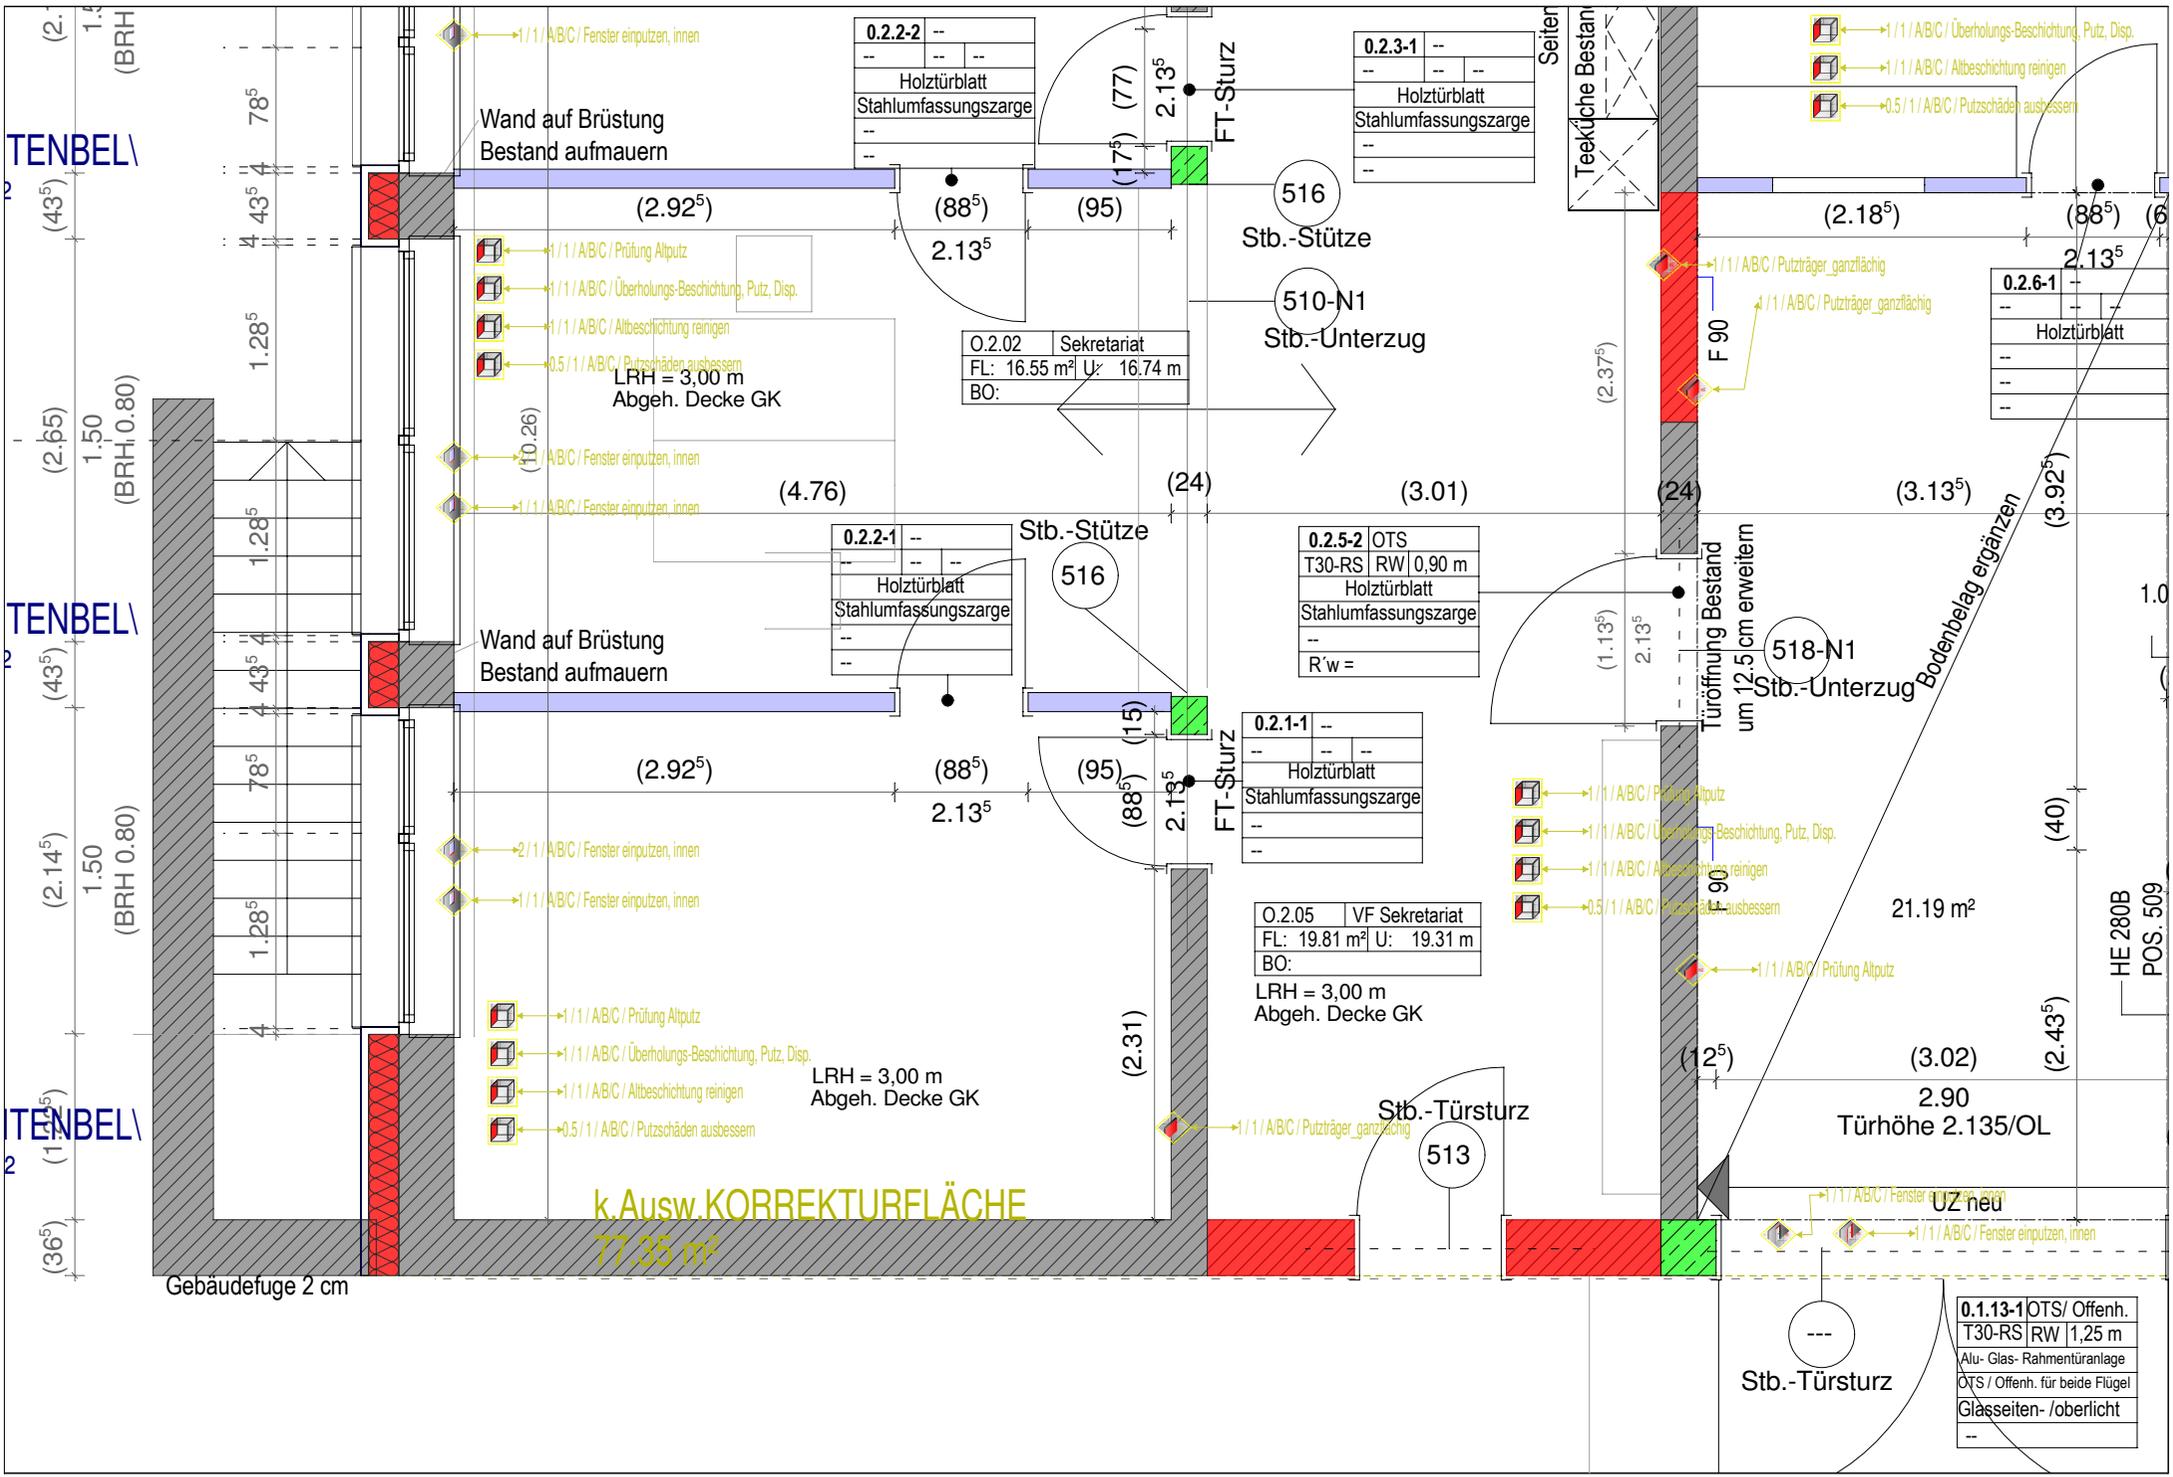

TENBEL

TENBEL

TENBEL

Wand auf Brüstung  
Bestand aufmauern

Wand auf Brüstung  
Bestand aufmauern

k.Ausw.KORREKTURFLÄCHE  
77.35 m²

|                    |    |
|--------------------|----|
| 0.2.2-2            | -- |
| --                 | -- |
| --                 | -- |
| Holztürblatt       |    |
| Stahlfassungszarge |    |
| --                 |    |

|              |             |
|--------------|-------------|
| 0.2.02       | Sekretariat |
| FL: 16.55 m² | U: 16.74 m  |
| BO:          |             |

|                    |    |
|--------------------|----|
| 0.2.2-1            | -- |
| --                 | -- |
| --                 | -- |
| Holztürblatt       |    |
| Stahlfassungszarge |    |
| --                 |    |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 0.2.5-2            | OTS       |
| T30-RS             | RW 0,90 m |
| Holztürblatt       |           |
| Stahlfassungszarge |           |
| --                 |           |
| R'w =              |           |

|                    |    |
|--------------------|----|
| 0.2.1-1            | -- |
| --                 | -- |
| --                 | -- |
| Holztürblatt       |    |
| Stahlfassungszarge |    |
| --                 |    |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 0.2.05       | VF Sekretariat  |
| FL: 19.81 m² | U: 19.31 m      |
| BO:          |                 |
| LRH = 3,00 m | Abgeh. Decke GK |

|                    |    |
|--------------------|----|
| 0.2.3-1            | -- |
| --                 | -- |
| --                 | -- |
| Holztürblatt       |    |
| Stahlfassungszarge |    |
| --                 |    |

|              |    |
|--------------|----|
| 0.2.6-1      | -- |
| --           | -- |
| --           | -- |
| Holztürblatt |    |
| --           |    |
| --           |    |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 0.1.13-1                 | OTS / Offen.     |
| T30-RS                   | RW 1,25 m        |
| Alu-Glas-Rahmentüranlage |                  |
| OTS / Offen.             | für beide Flügel |
| Glasseiten-              | /oberlicht       |
| --                       |                  |

- 1/1 / A/B/C / Prüfung Altputz
- 1/1 / A/B/C / Überholungs-Beschichtung, Putz, Disp.
- 1/1 / A/B/C / Altbeschichtung reinigen
- 0.5/1 / A/B/C / Putzschäden ausbessern

- 1/1 / A/B/C / Fenster einputzen, innen
- 1/1 / A/B/C / Fenster einputzen, innen

- 2/1 / A/B/C / Fenster einputzen, innen
- 1/1 / A/B/C / Fenster einputzen, innen

- 1/1 / A/B/C / Prüfung Altputz
- 1/1 / A/B/C / Überholungs-Beschichtung, Putz, Disp.
- 1/1 / A/B/C / Altbeschichtung reinigen
- 0.5/1 / A/B/C / Putzschäden ausbessern

- 1/1 / A/B/C / Prüfung Altputz
- 1/1 / A/B/C / Überholungs-Beschichtung, Putz, Disp.
- 1/1 / A/B/C / Altbeschichtung reinigen
- 0.5/1 / A/B/C / Putzschäden ausbessern

- 1/1 / A/B/C / Überholungs-Beschichtung, Putz, Disp.
- 1/1 / A/B/C / Altbeschichtung reinigen
- 0.5/1 / A/B/C / Putzschäden ausbessern

- 1/1 / A/B/C / Putzträger\_ganzflächig

- 1/1 / A/B/C / Putzträger\_ganzflächig

- 1/1 / A/B/C / Prüfung Altputz

- 1/1 / A/B/C / Putzträger\_ganzflächig

- 1/1 / A/B/C / Fenster einputzen, innen
- 1/1 / A/B/C / Fenster einputzen, innen

Gebäudefuge 2 cm

HE 280B  
POS. 509

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 0.1.13-1                 | OTS / Offen.     |
| T30-RS                   | RW 1,25 m        |
| Alu-Glas-Rahmentüranlage |                  |
| OTS / Offen.             | für beide Flügel |
| Glasseiten-              | /oberlicht       |
| --                       |                  |

# Allplan BCM - MENGEN

IBD\_0902 Geschwister-Scholl-Schule

ZEICHNUNG: \_\_\_\_\_

DATUM/ZEIT: \_\_\_\_\_

ERSTELLER: \_\_\_\_\_

## MATERIALBEZ.

## KURZTEXT

## EINH

## MENGE

## ABMESSUNG

023.U1WB\_M2-Putzschäden ausbessern  
 025.010020  
 025.020010  
 033.010050  
 034.040010-Glasvlies\_gebürstet  
 034.040030-Glasvlies\_gebürstet  
 034.050010-Dispersion\_1fach-weiss\_leicht\_getönt  
 034.050040-Dispersion\_1fach-weiss\_leicht\_getönt  
 034.090010  
 034.U1WB\_M2-Altbeschichtung reinigen  
 034.U1WB\_M2-Prüfung Altputz  
 034.U1WB\_M2-Überholungs-Beschichtung, Putz, Disp.  
 036.010010  
 036.010020  
 036.010030  
 036.010070  
 036.020010-Kunststoffbelag Typ03  
 036.020400-Level1  
 039.040010-Akustikdecke-Lochung 15mm  
 039.040040-Randfries-gliatt-Altbau  
 084.U1FE\_M-Fenster einputzen, innen  
 084.U1FE\_M-Fenster einputzen, innen  
 DIN277\_Flächen\_Bestand\_NGF-NF  
 DIN277\_Flächen\_Bestand\_NGF\_Bemerkung  
 DIN277\_Flächen\_Bestand\_WFLVO-WO  
 DIN277\_Flächen\_Bestand\_WFLVO\_Bemerkung  
 INFO-023.010-Putzkorr-w-Trockenbau  
 INFO\_DIN277-Raumflächen\_Bestand\_pur

Umbaumaßnahme an Bestands-Wandbelag  
 Rohboden abkehren und mit Industriestaubsauger reinigen  
 Randstreifen 10/150 mm  
 Reinigung PVC-Böden und -Sockelleisten  
 Tapete an Wänden  
 Tapete in Leibungen  
 Anstrich Tapete an Wänden  
 Anstrich Tapete in Leibungen  
 Dauerelastisch Verfugung Acryl Fugenbreite bis 10 mm  
 Umbaumaßnahme an Bestands-Wandbelag  
 Umbaumaßnahme an Bestands-Wandbelag  
 Umbaumaßnahme an Bestands-Wandbelag  
 Reinigen und Vorbereiten des Estrichs  
 Voranstrich mit Haftgrund  
 Spachteln und schleifen einmalig  
 Dickenspachtelmasse, zum Höhenausgleich  
 Kunststoffbelag  
 Sockelleiste aus weich PVC, genagelt  
 Abgehängte Decke  
 Wandabschlußprofile Nr. 56 weiß als Zulage  
 Umbaumaßnahme für Neubau-Fenster (gezielt, Fensterlänge in m  
 Umbaumaßnahme für Neubau-Fenster (gezielt, Fensterhöhe 2-fac  
 NF-Berechnung Bestand: nicht korrekt ausgefüllt oder alte DI  
 Infoposition für DIN277 Nettogrundfläche: Anzahl Architektur  
 Berechnung nach der Wohnflächenverordnung Bestand  
 Infoposition für DIN277 Wohnflächenverordnung: Anzahl Archit  
 KONTROLLE: Putzfläche reduziert, da nicht Gewerk 12 oder 13!  
 INFO: DIN277\_NF\_Summe\_Raumflächen\_Bestand\_ohne\_DIN277Attribu

m2  
 m2  
 m  
 m2  
 m2  
 m  
 m2  
 m  
 m  
 m2  
 m2  
 m2  
 m2  
 m2  
 m  
 m2  
 m  
 m  
 m  
 m2  
 St  
 m2  
 St  
 m2  
 m2

8.789  
 16.033  
 16.210  
 16.033  
 45.421  
 3.635  
 45.421  
 3.635  
 3.635  
 30.691  
 30.691  
 30.691  
 16.033  
 16.033  
 16.033  
 16.033  
 16.033  
 16.210  
 15.922  
 16.210  
 4.300  
 3.020  
 15.922  
 1.000  
 15.746  
 1.000  
 16.160  
 15.922

(0.885\*0.125□4.760\*3.345)  
 (2\*(4.760)□2\*(3.345))  
 (0.885\*0.125□4.760\*3.345)  
 (2.125\*1.510)  
 (2.125\*1.510)  
 (2.125\*1.510)  
 (2.125\*1.510)  
 (0.885\*0.125□4.760\*3.345)  
 (0.885\*0.125□4.760\*3.345)  
 (0.885\*0.125□4.760\*3.345)  
 (0.885\*0.125□4.760\*3.345)  
 (0.885\*0.125□4.760\*3.345)  
 ((2\*(4.760)□2\*(3.345)))  
 ((2\*(4.760)□2\*(3.345)))  
 (2.15\*(ABS(2)))<sup>\*1</sup>  
 (2\*1.51\*(ABS(1)))<sup>\*1</sup>  
 (15.922)<sup>\*1</sup>  
 1  
 ((4.730\*3.329))<sup>\*1</sup>  
 1  
 ((4.760\*3.395))  
 (4.760\*3.345)